

Г. Шевченко

Ex. № 740
27.01.70

Вр. крайово правителство

Державний комітет
Ради Міністрів УРСР
справах будівництва
(Держбуд УРСР)
Управління проектування
к раїнський
ний проєктний інститут
"КРМІСЬКБУДПРОЕКТ"
ЗАПОРІЗЬКИЙ ФІЛІАЛ
адрес: Запорожье, Укргорстройпроект



Государственный комитет
Совета Министров СССР
по делам строительства
(Госстрой СССР)
Управление проектирования
ЗР
27. ЖИТОВИНСКИЙ
государственный проектный институт
"УКРГОРСТРОЙПРОЕКТ"
ЗАПОРІЗЬКИЙ ФІЛІАЛ
гор. Запорожье, пр. Ленина, 109, тел. Е. 4-24-24

162

4/258

27.1.70

1970г.

Начальнику областного отдела
по делам строительства и ар-
хитектуры

тов. Моргульцу В.С.

Копия:

Начальнику комбината "Запо-
рожстрой"

тов. Дехтереву П.И.

Согласно решению совещания при зам. Министра минтяжстроя
УССР от 19 августа 1970г. комбинат "Запорожстрой" требует сроч-
ного внедрения каркасно-панельных детских-садов в г. Запорожье
и области.

Однако, производство работ по строительству эксперименталь-
ного детсада в микрорайоне № 8 Хортицкого жилмассива затянулось
и в настоящее время выполнены только земляные работы.

Поэтому, естественно, никаких проверок совместной работы
каркаса здания и жесткого фундамента при просадках оснований
еще не проводится а, следовательно, гарантии нормальной работы
каркаса здания во время его эксплуатации, в случае замачивания
грунтов в основании фундаментов, не имеется.

В связи с этим Запорожский филиал "Укргорстройпроект"
считает, что массовое внедрение экспериментальных проектов
каркасно-панельных детсадов на просадочных грунтах II типа,
в связи с новизной конструктивной схемы и отсутствия норма-
тивных данных на проектирование, возможно только после завер-

1/3

шения эксперимента и корректировки КиевЗНИИЭПом данного проекта по результатам экспериментального строительства.

В связи с вышеизложенным, прошу Вас рассмотреть на областном техсовете вопрос внедрения каркасно-панельных детсадов на просадочных грунтах II типа до окончания экспериментального строительства и дать соответствующие рекомендации.

Одновременно прошу рассмотреть на техсовете вопрос применения каркасно-панельных детских-садов в городах области, т.е. на непросадочных грунтах и в грунтовых условиях I типа по просадочности, по типовому проекту 2с-04-9/67.

Объемно-планировочное решение детсада по данному проекту полностью соответствует детсаду по типовому проекту 2I2-I-4п, по которому проводится экспериментальное строительство на просадочных грунтах II типа.


Однако, конструкции предлагаемого детсада разработаны на базе серии ИИ-04 и требуют дополнительного их освоения по сравнению с осва^{иваем} для экспериментального детсада, а именно:

- индивидуальных колонн, но в опалубке колонн по ИИ-04;
- двух типоразмеров индивидуальных керамзитобетонных навесных панелей;
- индивидуальных изделий вентблоков, панелей отопления, стаканов, подстаканников, плит перекрытий для пропуска сантехники и др. изделий.

Типовых проектов для непросадочных грунтов с полным использованием конструкций экспериментального детсада не имеется.

Приложение: паспорт типового проекта 2с-04-9/67

Главный инженер


В.Губенко

164



ДЕТСКИЕ ЯСЛИ - САД НА 140 МЕСТ
/ с дневным пребыванием детей /
В КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ИИ-04

П А С П О Р Т
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
№ 2С-04-9/67

УДК.725.573:69.022:801.421:888
.873.2-413

2



Проект предназначен для строительства в районах с обычными геологическими условиями II и III строительно-климатических зон. Принятая расчетная температура - 20° до - 800С.

Ориентация групповых комнат - восток
Степень долговечности II; класса здания II
Степень огнестойкости II

Нормативный вес снегового покрова 150 кг/м²

Нормативный окоростной валор ветра 45 кг/м²

Разработан ЦНИИЭП учебных зданий; Москва И-434, Дмитровское шоссе, 9. Согласован ГСЗУ Мин.здрав. СССР 6.УИ-64г.Закл. № 126 УПО МООН РСФСР 17.УИ-64г заключение № 7/6/1825 Утвержден Госкомитетом по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР 17.УИ-64г.приказ № 160 Введен в действие ЦНИИЭП учебных зданий 5 марта 1968 г. Приказ № 19

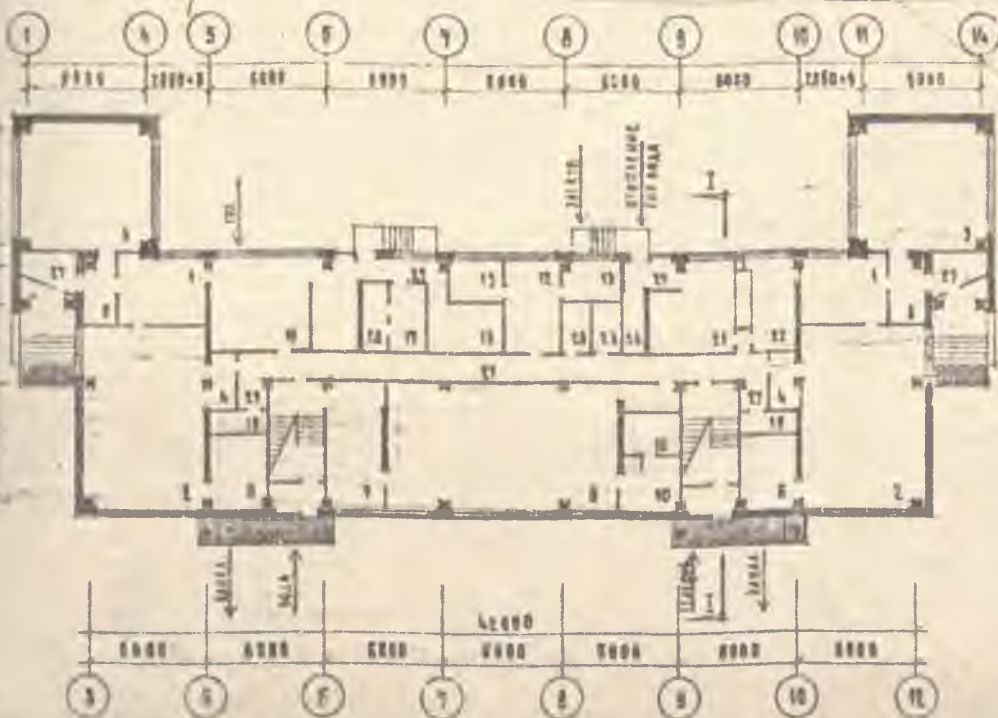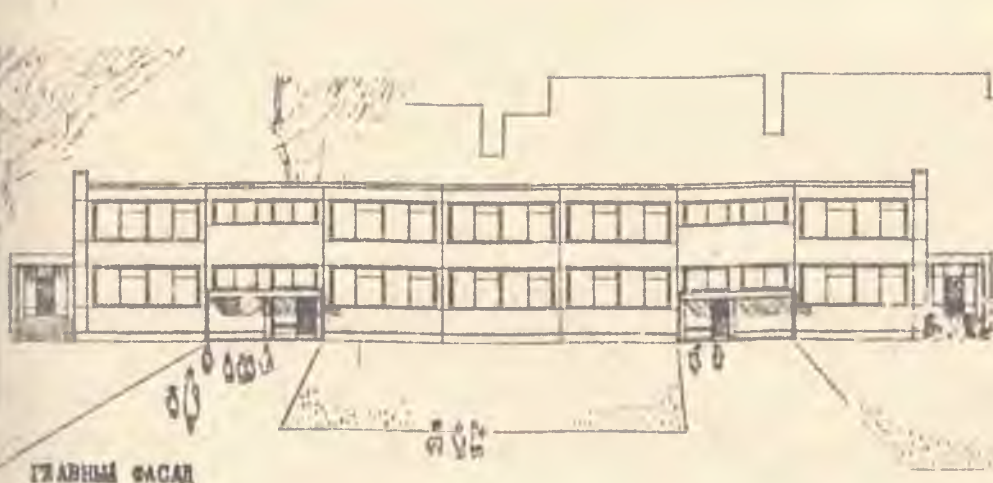

ПЛАН I ЭТАЖА